


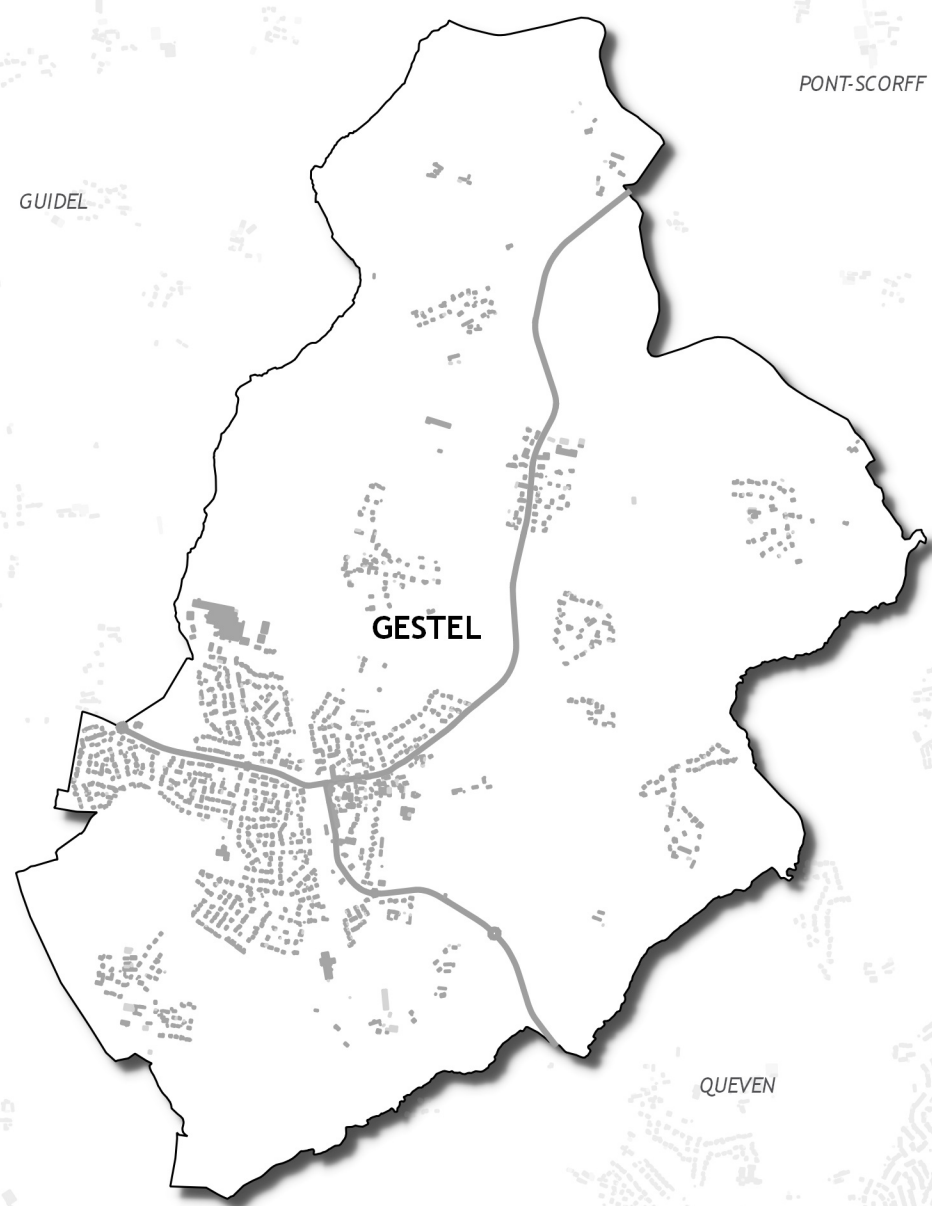

Echelle: 1/5000

de Haute-
Michel Dagnorne

— Réseau d'Eau Pluviale

 Zonage pluvial

Zonage pluvial	Volume à stocker (m³)	Débit de fuite (L/s)	Temps de retour de protection (ans)
1	174	2.16	30
2	447	5.55	30

Plan d'eau

— Cours d'eau

Plan non réglementaire pour les réponses aux DT/DICT

Sources: Lorient Agglomération, Direction de l'Eau et de l'Assainissement, cadastre 2018
Réalisation: Lorient Agglomération - Pôle AET - Service de l'Information Géographique et Topographique - 2019-02-06

